

ТДСУ-111-01.00.46

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

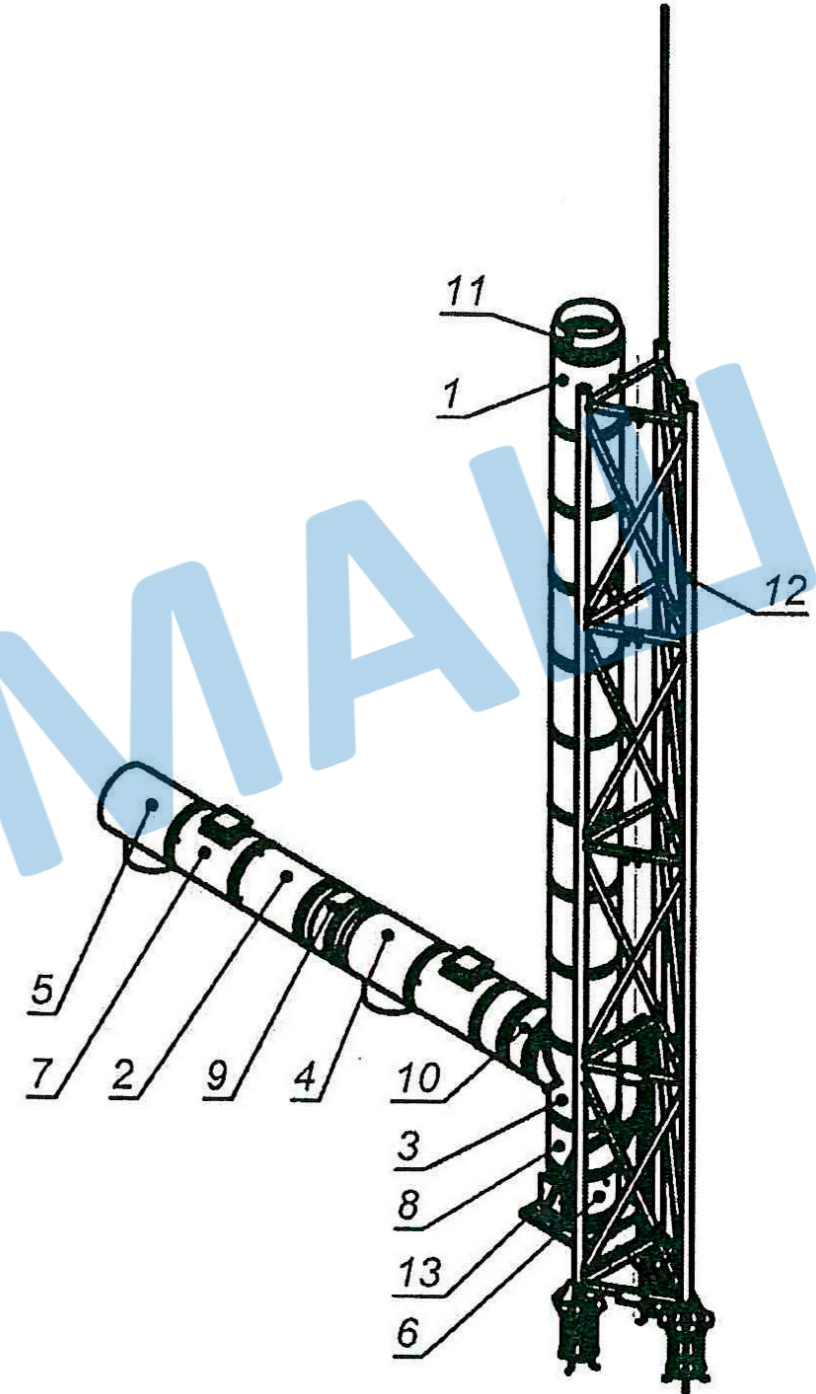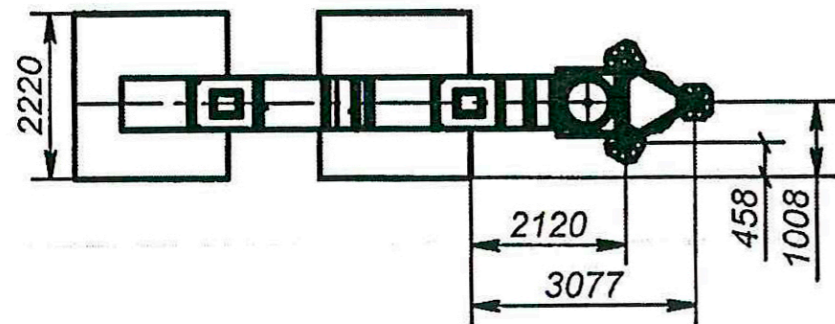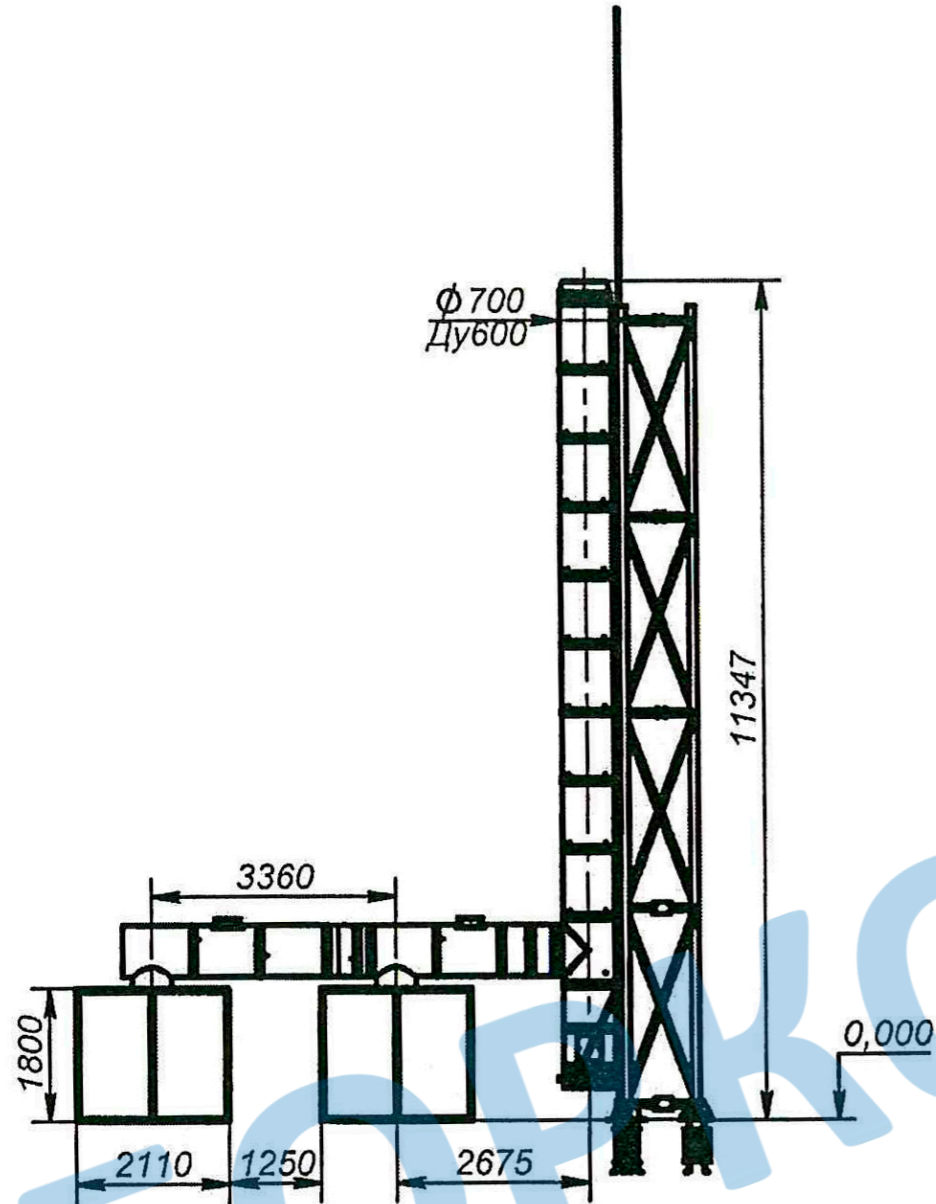

1. Глубину фундамента дымовой трубы заложить в зависимости от размеров дымовой трубы, характеристик грунта и климатических условий.
2. Нулевые отметки фундамента котельной и дымовой трубы совпадают.

				ТДСУ-111-01.00.46				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Труба дымовая стальная утепленная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ширяев Е.В					-	-	-
Проб.	Петрищев В.А							
Т.контр.						Лист	Листов	1
И.контр.						ООО "БорКотлоМаш"		
Утв.	Докучаев А.С							

сайт: borkotlomash.ru тел: 8-800-100-02-43 эл.почта: borkm@borkm.ru

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					<u>Документация</u>		
				ТДСУ-111-01.00.46	Сборочный чертеж		
					<u>Сборочные единицы</u>		
			1		Газоотвод вертикальный утепленный		
			2		Газоотвод горизонтальный утепленный		
			3		Газоотвод тройник утепленный		
			4		Газоотвод тройник утепленный		
			5		Газоотвод тройник утепленный с крышкой		
			6		Газоотвод нижний утепленный		
			7		Газоотвод взрывной клапан утепленный		
			8		Газоотвод вертикальный утепленный L=665мм		
			9		Газоотвод промежуточный горизонтальный утепленный		
			10		Вставка		
			11		Оголовок		
			12		Башня		
				ТДСУ-111-01.00.46			
Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Разраб. Ширяев Е.В.							
Пров. Петрищев В.А.							
Н.контр.							
Утв. Докучаев А.С.							
Инд. № подл.		Лит.		Лист		Листов	
				1		2	
ООО "БорКотлоМаш"							

